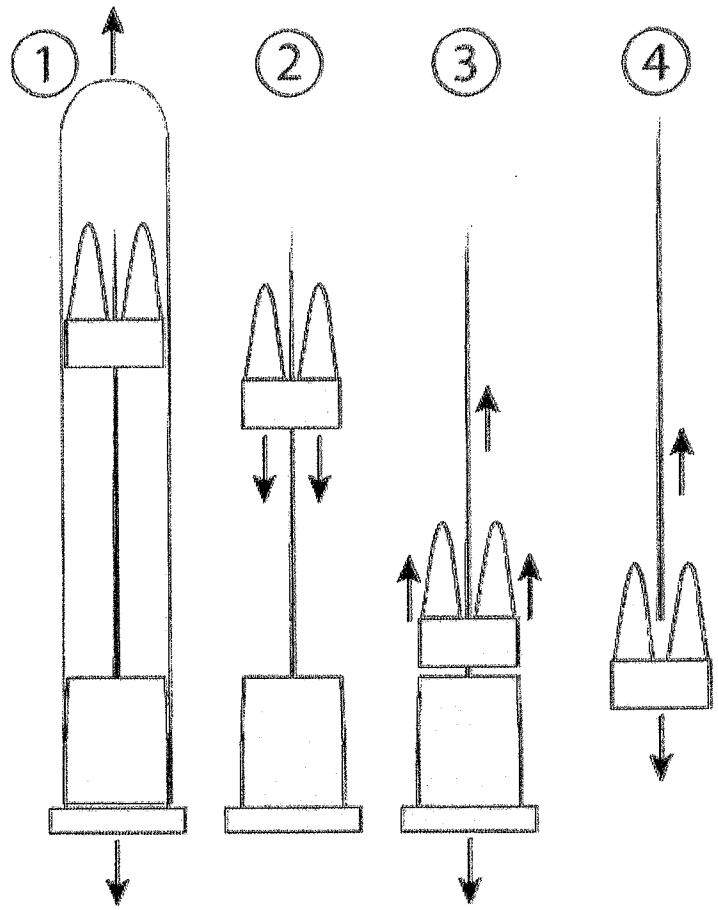


Чтобы достать микропипетку из упаковки, следует:

1. Взять пипетку за резиновое основание и снять прозрачный защитный колпачок
2. Удерживая пипетку за резиновое основание, сдвинуть защитное кольцо вниз
3. Осторожно вытащить микропипетку из основания
4. Снять с микропипетки защитное кольцо

Origio
Incorporated
2400 Hunters Way
Charlottesville, VA US
22911

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru