
GC FUJIROCK® EP

ISO 6873: 1998; Физические данные
Методика испытаний: влажность 50 %, температура 23 °C (73,4 °F) и дистиллированная вода.

Время схватывания	10-13 мин.
Увеличение времени схватывания (2 часа)	≤ 0,09 %
Прочность на сжатие (1 час)	≃ 53 МПа



ПРОИЗВЕДЕНО:
GC EUROPE N.V.
B 3001 Leuven

ДИСТРИБЬЮТОР
GC EUROPE N.V.
B 3001 Leuven

GC AMERICA INC.
Alsip, IL 60803 США

GC ASIA DENTAL PTE LTD.
Singapore 508724

PP
СДЕЛАНО В ЕС


T0300

Студия Переводов
Частное предприятие «Студия переводов»
Перевод №____ от «____»_____20____г.
Перевод верен и соответствует оригиналу
Директор _____ Рысенков А.И.


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкции


Порошок

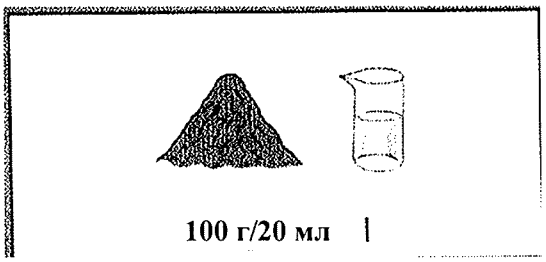


Времени смешивания

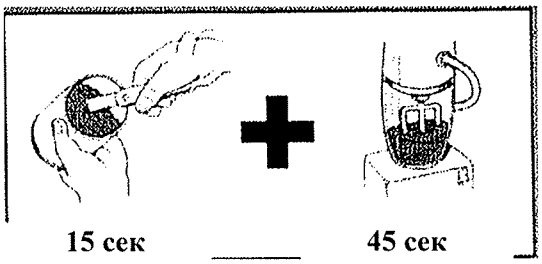

Заливают гипс с помощью вибрации

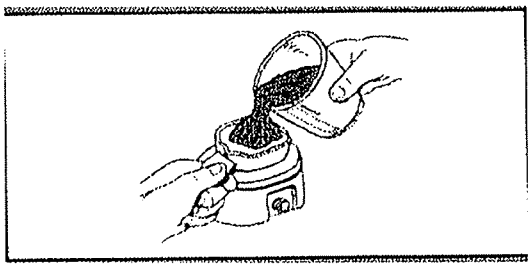

Время удаления

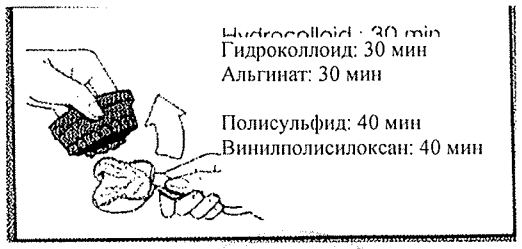


Студия Переводов
Частное предприятие «Студия переводов»
Перевод №___ от «___»_____20___ г.
Перевод верен и соответствует оригиналу
Директор _____ Рысаков А.И.


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Примечания

1. Хранить в сухом прохладном месте в плотно закрытой таре. Гипсовые изделия портятся при воздействии атмосферы, особенно при воздействии высокой влажности.
2. Для сохранения оптимальных физических свойств следует использовать дистиллированную воду.
3. Не вдыхайте пыль.
4. В случае контакта с глазами сразу же промойте глаза водой.
5. При резке используйте защитные очки.

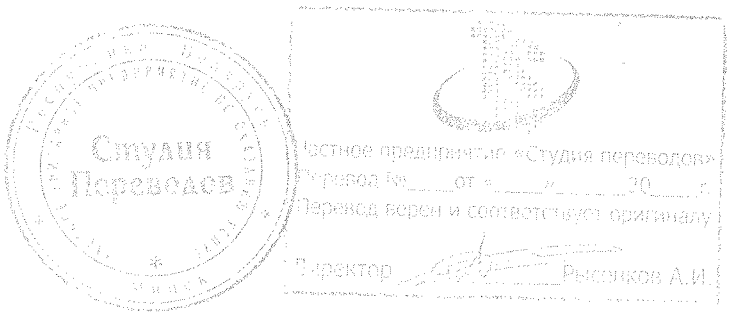

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

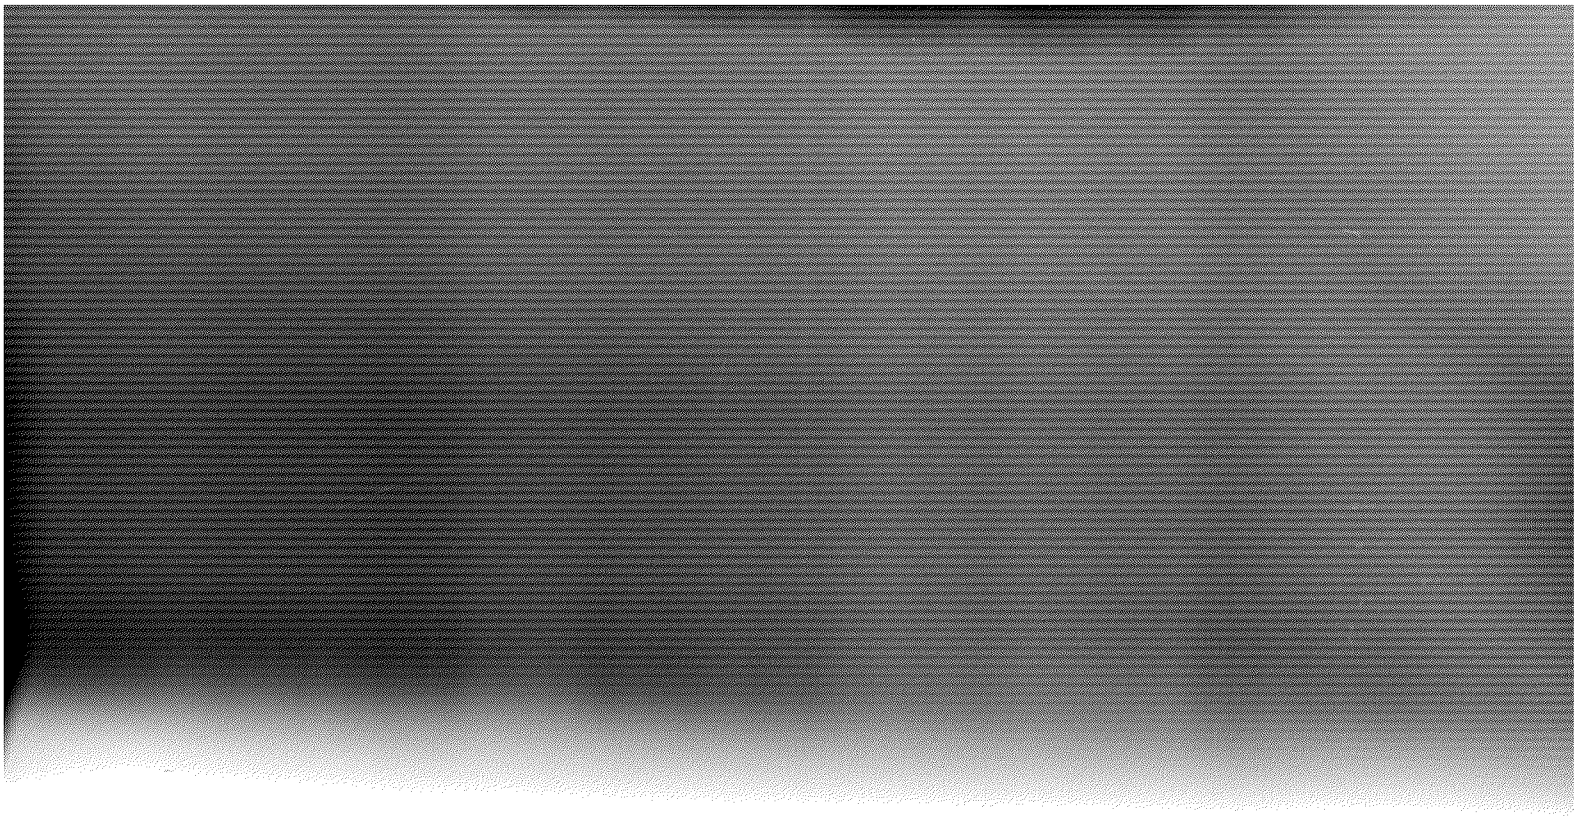

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru